


Procedimiento de Conexión GD

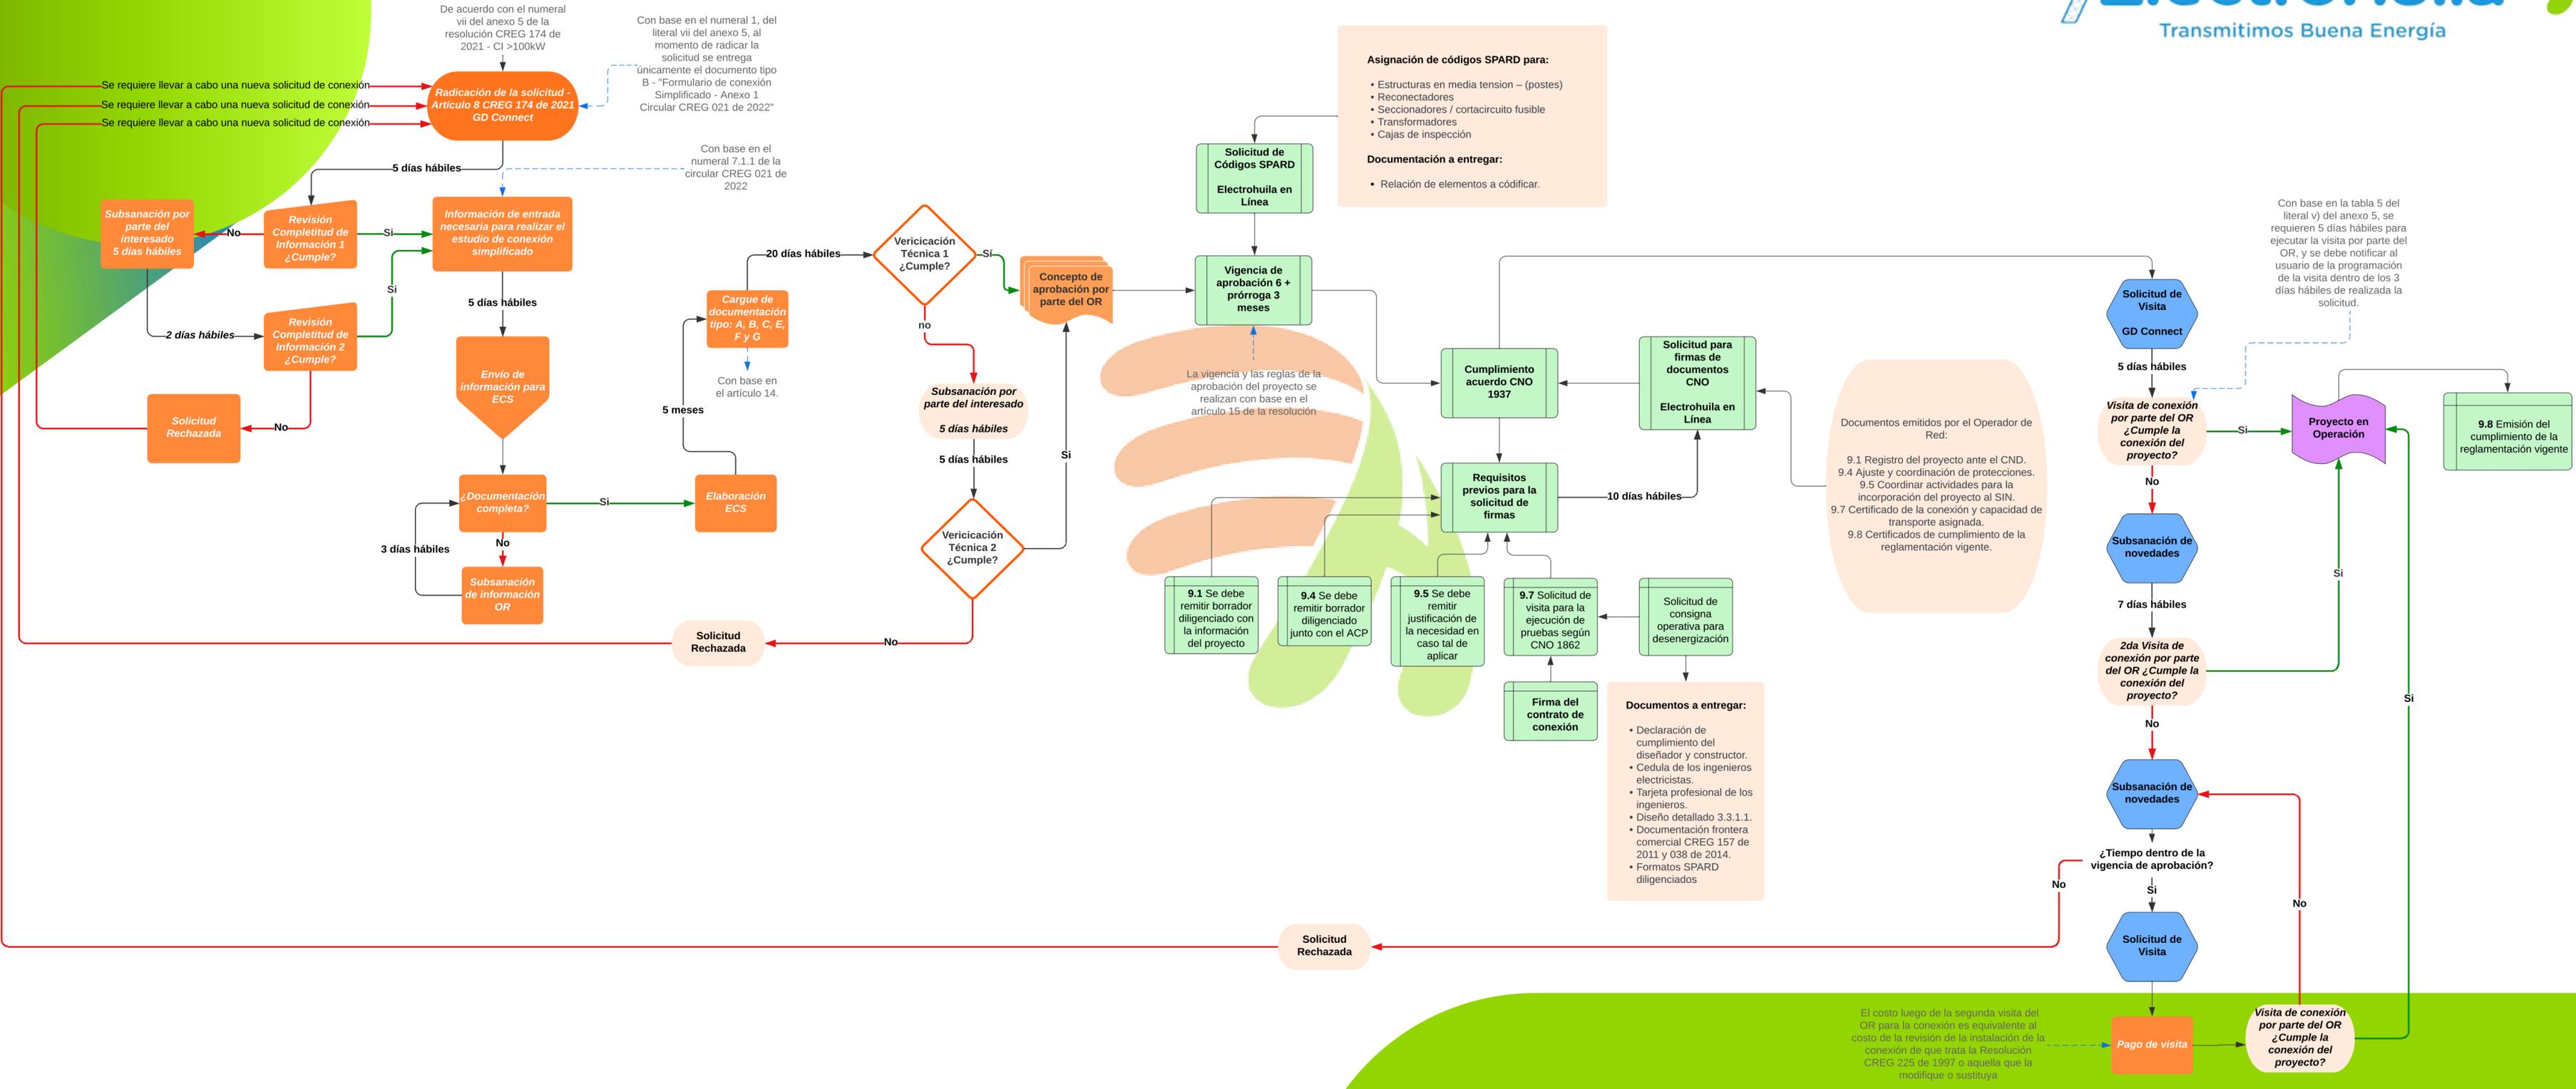

Se requiere llevar a cabo una nueva solicitud de conexión

Subsanación por parte del interesado 5 días hábiles

Revisión Completitud de Información 1 ¿Cumple?

Información de entrada necesaria para realizar el estudio de conexión simplificado

Revisión Completitud de Información 2 ¿Cumple?

Envío de información para ECS

¿Documentación completa?

Cargue de documentación tipo: A, B, C, E, F y G

Verificación Técnica 1 ¿Cumple?

Subsanación por parte del interesado 5 días hábiles

Verificación Técnica 2 ¿Cumple?

Solicitud de Códigos SPARD Electrohuila en Línea

Vigencia de aprobación 6 + prórroga 3 meses

Cumplimiento acuerdo CNO 1937

Requisitos previos para la solicitud de firmas

Solicitud para firmas de documentos CNO Electrohuila en Línea

Solicitud de consigna operativa para desenergización

Solicitud de Visita GD Connect 5 días hábiles

Visita de conexión por parte del OR ¿Cumple la conexión del proyecto?

Subsanación de novedades 7 días hábiles

2da Visita de conexión por parte del OR ¿Cumple la conexión del proyecto?

Subsanación de novedades ¿Tiempo dentro de la vigencia de aprobación?

Solicitud de Visita

Pago de visita

Visita de conexión por parte del OR ¿Cumple la conexión del proyecto?

9.8 Emisión del cumplimiento de la reglamentación vigente

Solicitud Rechazada

Solicitud Rechazada

Solicitud Rechazada

Concepto de aprobación por parte del OR

